

# IKI

KIUKAISTA KIUKAIN

## IKI T600 SKORSTEN FÖR BASTUKAMIN





# IKI T600 SKORSTEN FÖR BASTUKAMIN

## MONTERINGSANVISNING

### FÖRE MONTERING

- Kontrollera att **alla delar till skorstenen finns i leveransen enligt förteckningen (s. 3-5)**.
- Kontrollera innan stenarna staplas i kaminen och monteringen av skorstenen inleds, att kaminen är vågrät och centrerad med hålet för skorstenen i taket.
- Skyddsavståndet från skorstenens yttre yta till brandkänsliga strukturer är 50 mm i ett fritt ventilerat utrymme. Inga material som inte uppfyller krav för brandklassificeringen Euroclass A1 får vidröra skorstenens yta. Skyddsavståndet från den övre kanten av spjällpartiet upp till taket är 40 cm.
- På ett tak eller vid en vägg får högsta fritt stående höjd från översta stödet uppåt vara 2 meter.
- Skorstensdelarna måste användas sådana som de är. Delarna får inte modifieras, kapas eller skäras. Fogarna mellan skorstenssegmenten säkras med ett spännband.

### MONTERING INNE I BASTUN (Monteringsbilder på sid 7-8)

1. Montera IKI-rökspjällpartiet (del 1) ovanpå kaminens övre näthölje så att skorstenspartiet går utanpå näthöljets övre band och fästs stadigt på sin plats. Vänd i detta skede rökspjället mot önskad riktning i bastun. (Bild 1)
2. Skjut innertakskragen (del 3) genom det 1 m långa skorstenspartiet (del 2). (Bild 2)
3. Placera skorstenspartiet (del 2) på rökspjällpartiet (del 1) så att den går rakt på sin plats. (Bild 3). Innertakskragen kan i detta skede vila på rökspjällpartiet.
4. Placera ett spännband (del 9) runt fogen mellan rökspjällpartiet (del 1) och det 1 m långa skorstenspartiet (del 2), och fäst den stadigt. Försäkra dig om att fästningen hålls på sin plats stadigt. (Bild 4) **OBS!** Ett spännband behövs nödvändigtvis inte vid fogen mellan rökspjällpartiet och det första skorstenspartiet.
5. Tejpa ångspärrplåten (del 4) omsorgsfullt och tätt vid bastutaketets ångspärr (Bild 5). En 2 mm springa bör lämnas mellan ångspärrplåten och skorstenen. Därefter tätas springan med tejp.
6. Fäst innertakskragen i bastutaket med de medföljande skruvarna (4st). Lösgör den skyddande plastfolien från kragen. (Bild 6)

### MONTERING I MELLANBJÄLKLAGET/ÖVRE BJÄLKLAGET (Monteringsbilde på sid 7-8)


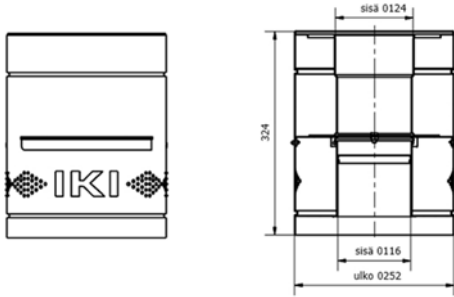

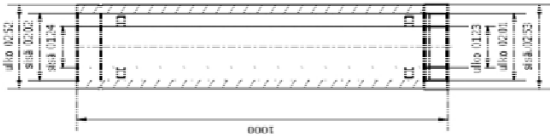

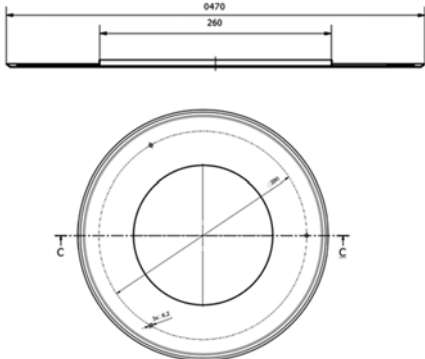
7. Linda 1 varv keramisk isoleringsull (del 5) runt skorstenen, höjd min. 10 cm samt tjocklek min. 5 cm (Bild 7). **OBS!** Fogen mellan de olika skorstenspartierna får inte befinna sig innanför isoleringsmaterialet.
8. Böj genomdragningscylinderskivan (del 10) runt isoleringsullet (Bild 8). Genomdragningscylindern bör vara minst 100mm högre än isoleringslagret i bjälklaget (Bild 9.) En 500mm hög cylinder ingår i leveransen normalt. Ifall isoleringslagret är högre än 400mm, skall höjden av genomdragningscylindern ökas med en andra genomdragningscylinder (tilläggsutrustning) genom att tejpa den ovanpå den medföljande cylindern som förlänging.
9. Montera följande 1 meter långa skorstenparti (del 2) på sin plats, och spänn fogen med takstödbandet (del 6). Fäst hålbånd vid takstödbandet och skruva hålbåndet vid takstolarna för att stöda skorstenen. (Bild 10)



### MONTERING PÅ TAKET (Monteringsbilder på sid 7-8)

10. Täta plåten för underlagstak (del 7) vid underlagstaket så att en luftspalt på 10 mm uppstår runt skorstenens yttre yta (Bild 11). Mellanrummet mellan den uppåtvikta kanten på plåten för underlagstak och skorstenen lämnas öppen så att genomdragningen ventileras.
11. Montera det sista 1 m långa skorstenspartiet (del 2) på taket. (se punkter 3 & 9)


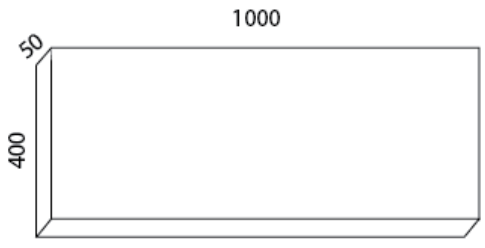

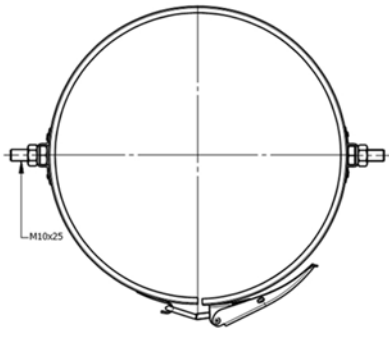
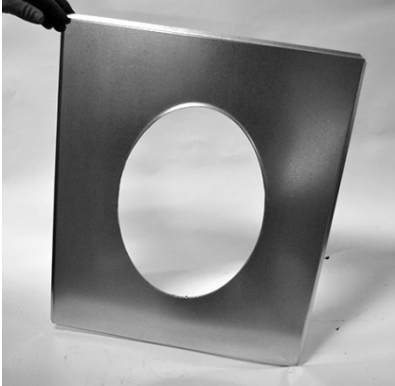
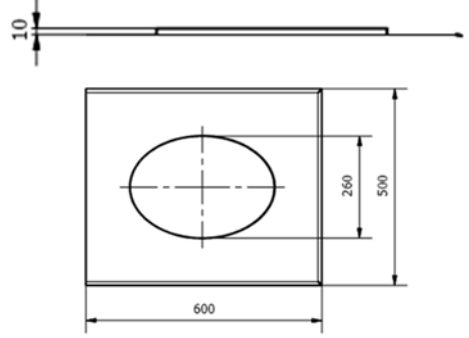
12. TILLÄGGSUTRUSTNING: Montera takplåtsserien (IKI light eller IKI full) kring skorstenen – se separat monteringsanvisning för respektive produkter. Ifall egna genomdragningsplåtserier eller –lösningar används, bör de vara ventilerade. Produkter som inte ingår i IKI skorsten för bastukamin –systemet får inte användas med systemet utan separat skriftligt godkännande från skorstenstillverkaren.
13. Placera regnhatten (del 8) på skorstenen. (Bild 12)


### IKI T600 skorsten för bastukamin – förteckning över delar:

	
<p><b>Del 1: Rökspjällsparti</b></p>	
	
<p><b>Del 2: Skorstensparti 1000 mm</b></p>	
	
<p><b>Del 3: Innertakskrage</b></p>	

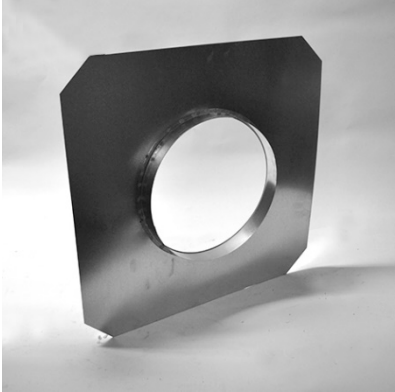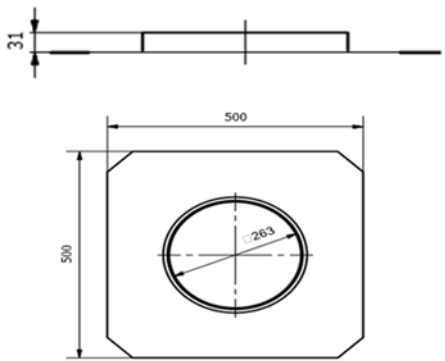
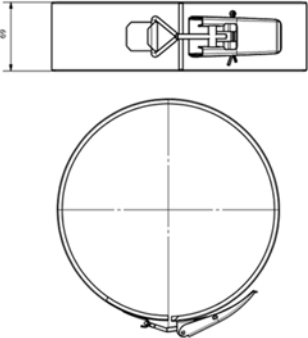

	
<p align="center"><b>Del 4: Ångspärrplåt</b></p>	

**IKI T600 skorsten för bastukamin – förteckning över delar:**

	
<p align="center"><b>Del 5: Keramisk isoleringsull för mellanbjälklag</b></p>	
	
<p align="center"><b>Del 6: Takstödband</b></p>	
	

<b>Del 7: Plåt för underlagstak</b>	
	
<b>Del 8: Skorstenshatt</b>	

**IKI T600 skorsten för bastukamin – förteckning över delar:**

	
<b>Del 9: Spännband</b>	
	
<b>Del 10: Genomdragningscylinder</b>	


**I leveransen ingår därtill:**

2 st hålbånd 1000 mm

1 st Monteringslåda, innehåller: monteringsanvisningar, monteringskruvar samt monteringsstejp

# IKI T600 SKORSTEN FÖR BASTUKAMIN / BASPAKET 3000 mm

Delförteckningsbild

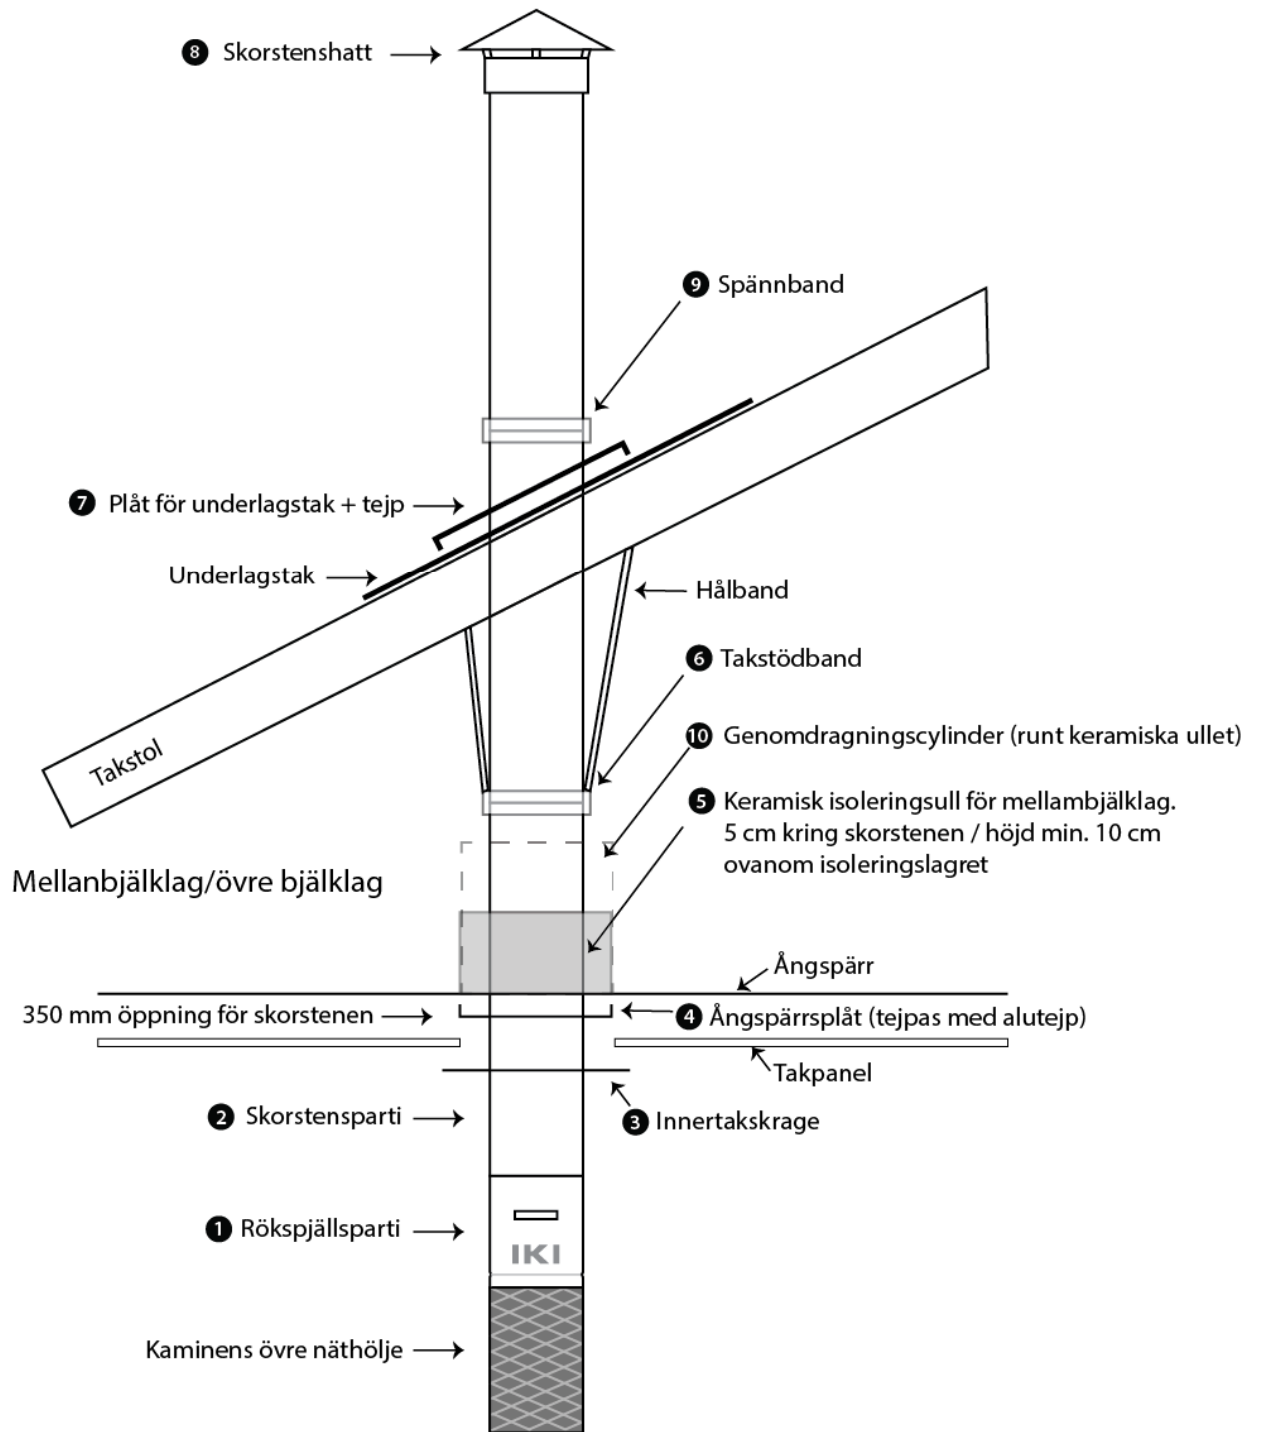

# Monteringsbilder:



**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**



**Bild 4**



**Bild 5**



**Bild 6**



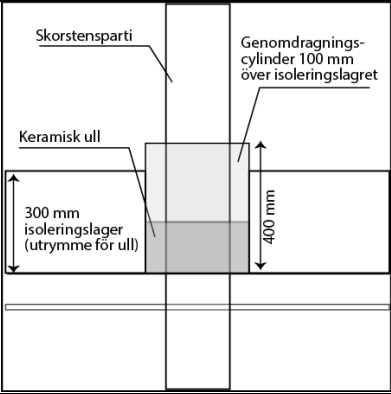



**Bild 7**




**Bild 8**



## Monteringsbilder:

 <p>Skorstensparti</p> <p>Keramisk ull</p> <p>300 mm isoleringslager (utrymme för ull)</p> <p>Genomdragningscylinder 100 mm över isoleringslagret</p> <p>400 mm</p>	
<p><b>Bild 9</b></p>	<p><b>Bild 10</b></p>
	
<p><b>Bild 11</b></p>	<p><b>Bild 12</b></p>

## Dimensionering av skorstenen på taket

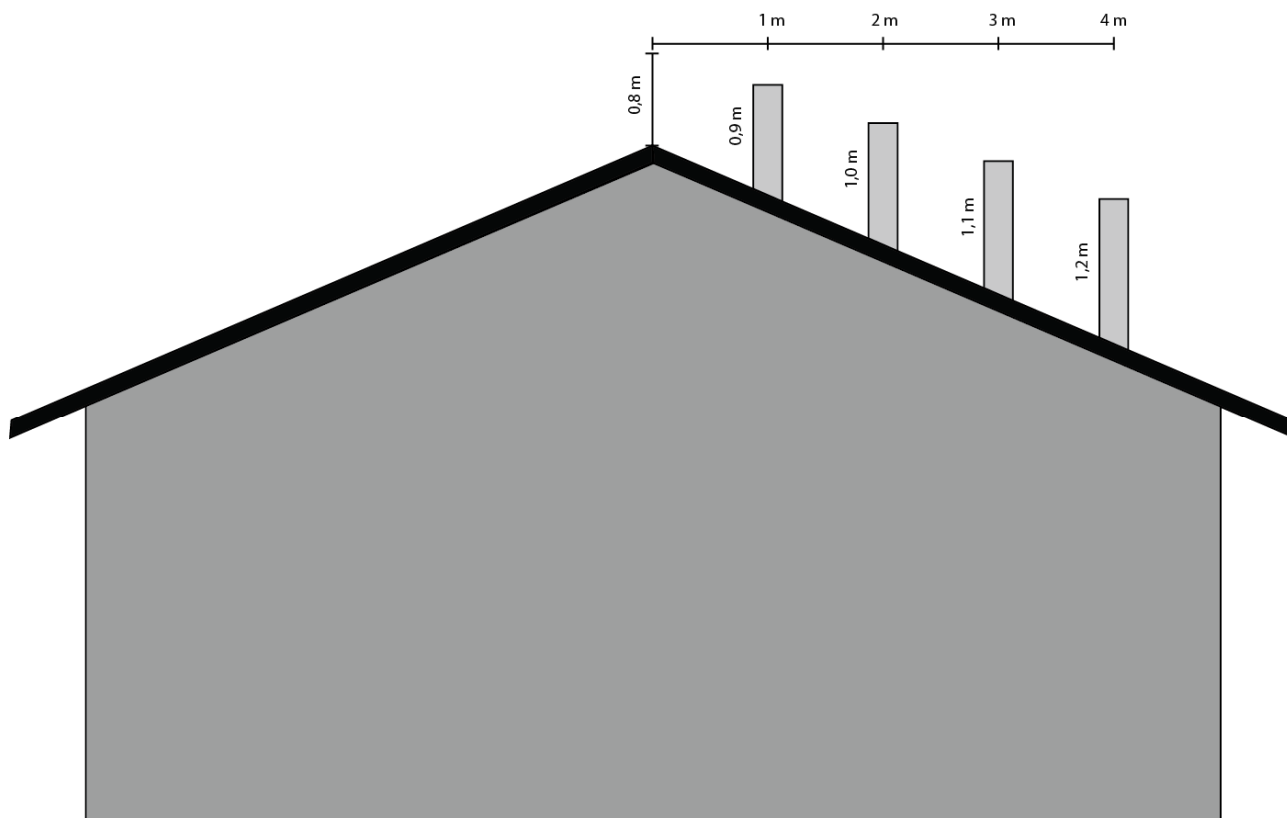

## Användarinstruktioner samt skorstensinformation

### Rökspjäll

Rökspjället skall vara i öppet läge då kaminen eldas, så att luftkylningen inte förhindras!

### Snörasskydd

Skorstenen bör skyddas från den mot takåsen liggande sidan med ett snörasskydd, så att snö eller is inte skadar skorstenen.

### Sotning

Skorstenen får sotas endast med rostfria eller fiberbaserade redskap (t.ex. fiberborste).

### Produktskylt

Montören fyller i de krävda uppgifterna i den medföljande produktskylten. Skylten fästs på ett synligt ställe eller sparas i husmappen.

Vid behov bör skorstenen skyddas för **oavsiktlig** vidrörning.

### IKI T600 SKORSTEN FÖR BASTUKAMIN

CE 1450- CPR- 0007

EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50)

Temperaturklass T600

Skyddsavstånd till brännbara strukturer G 50 mm.

Tremantlat luftkylt stålkorstenssystem.

### Garanti

Tillverkaren, Hormex Ab, Tackjärnsvägen 6, 00700 Helsingfors, beviljar detta skorstenssystem en 10 års garanti för material- och tillverkningsfel. Garantin gäller inte för fel som uppstår på grund av monteringen.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI  
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI  
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF  
THE FACTORY PRODUCTION CONTROL  
1450 - CPR - 0007



Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011/UE z dnia 9 marca 2011 (Rozporządzenie CPR) niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:  
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR) this certificate applies to the construction product:

**Systemy kominów metalowych jednościennych i dwuściennych  
kwasoodpornych i żaroodpornych wymienionych na stronach 2+13**  
**Metal Chimney systems: single wall and double wall acid proof and heat  
resistant metal chimney systems described on pages 2+13**

wyprodukowanych przez / produced by:

**DARCO Sp. z o.o.**  
**39-200 Dębica ul. Metalowców 43**

w zakładzie produkcyjnym / and produced in the manufacturing plant(s):

**DARCO Sp. z o.o.**  
**39-200 Dębica ul. Metalowców 43**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm): /This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s):

**EN 1856-1:2009; EN 1856-2:2009**

w Systemie 2+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że under system 2+ for the performances set out in this certificate are applied and that

**zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone  
dla tych właściwości użytkowych**  
**the FPC fulfils all the prescribed requirements for these performances**

Niniejszy certyfikat jest kontynuacją certyfikatu 1450-CPD-0007 z dnia 28.03.2011 wraz z zał. nr 1 z 21.12.2012 i zał. nr 2 z 04.01.2013 został zaktualizowany w dniu 22.06.2016 i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące ZKP, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych charakterystyk, oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostkę certyfikującą ZKP.  
This certificate is a continuation of the certificate 1450-CPD-0007 issued on 28.03.2011 with annex no. 1 of 21.12.2012 and No. 2 of 04.01.2013, updated on 22.06.2016 and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performances of the declared essential characteristics, do not change, and the construction product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the factory production control certification body.

Kierownik  
Biura Certyfikacji  
Certification Office Manager  
  
Magdalena Swat



Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu  
Państwowego Instytutu Badawczego  
Director of the Oil and Gas Institute  
National Research Institute  
  
Maria Ciechanowska

Kraków, 22-06-2016 r.

1/14



INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy  
OIL AND GAS INSTITUTE – National Research Institute  
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25 A  
tel.: +48 12 421 00 33 www.inig.pl office@inig.pl  
BIURO CERTYFIKACJI  
CERTIFICATION OFFICE  
tel.: +48 12 430 38 64 e-mail: swat@inig.pl



AC 010

